


ISOLAMENTO ACÚSTICO A SONS AÉREOS

<p>Data de ensaio: 08/03/2005</p> <p>Normas seguidas no ensaio:</p> <p>ISO 140-3 ISO 354:2003</p>	<p>Descrição da solução construtiva:</p> <p>Provete constituído parede dupla de tijolo de 11cm+15cm, rebocada em ambas as faces. Caixa de ar com Corkoco.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografias da divisória ensaiada:

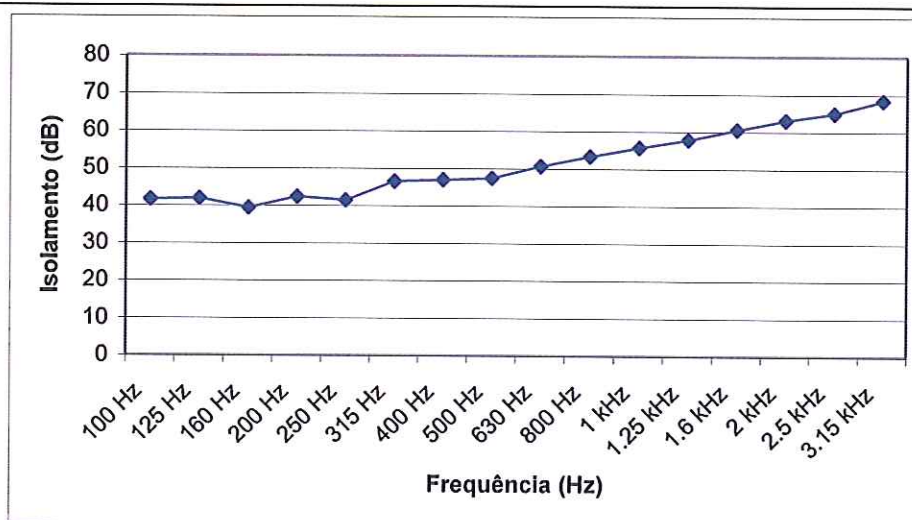

Índice de Isolamento a sons aéreos: $D_{n,w}=53\text{dB}$